


## สรุปสถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์


ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ	ประจำปี	
	2563	2564
เล็กน้อย	39	13
ปานกลาง	1	0
สูง	1	0
รวมแต่ละปี	41	13

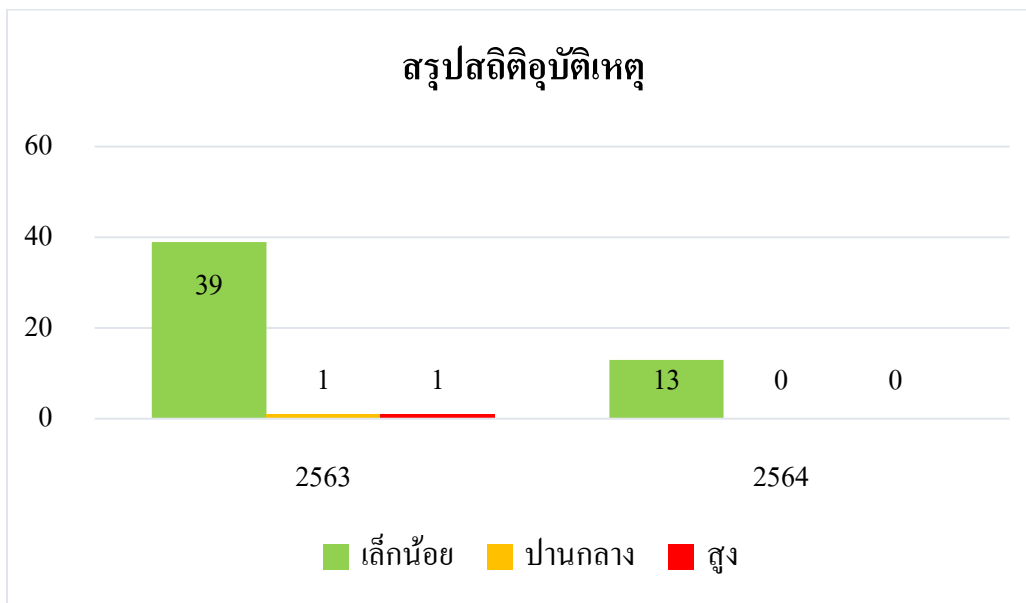

หมายเหตุ :

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ปี	2563	2564
เกิดจากผู้ขับขี่	28	10
เกิดจากคู่กรณี	13	3
เกิดจากประมาทร่วม	0	0
รวม	41	13

### สถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์ปี 2563

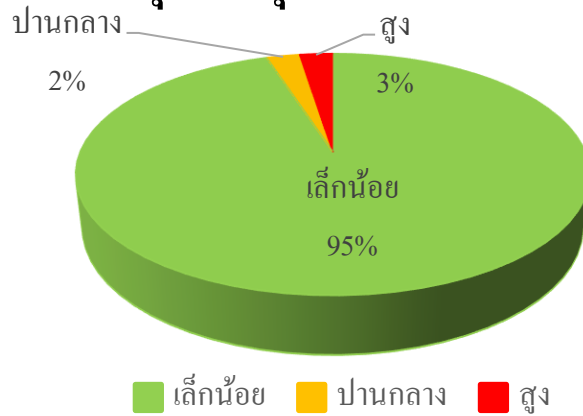

### สถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์ปี 2564





**รายละเอียด** อุบัติเหตุทางรถยนต์ ความรุนแรงสูง จำนวน 1 ครั้ง

1. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ช่างดูแลสถานี NGV ได้รับแจ้งจากทางสถานีว่ามีหน้า  
จ่ายใช้งานไม่ได้ 1 หน้าจ่าย (สถานีเปิดเวลา 04.00 น.) ช่างดูแลสถานีจึงออกเดินทางไปก่อนพอถึงที่  
เกิดเหตุพนักงานมองไม่เห็นคราบน้ำมันบนพื้นผิวถนน จึงทำให้รถเกิดการหมุนไปชนกับเสาข้าง  
ทางจนทำให้รถตะแคงข้าง (พนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นิ้วมือถลอก)

## สถิติอุบัติเหตุจากการกระชากสายเติมก๊าซ

ระดับความรุนแรง ของอุบัติเหตุ	ประจำปี	
	2563	2564
เล็กน้อย	0	0
ปานกลาง	0	0
สูง	2	0
รวมแต่ละปี	2	0

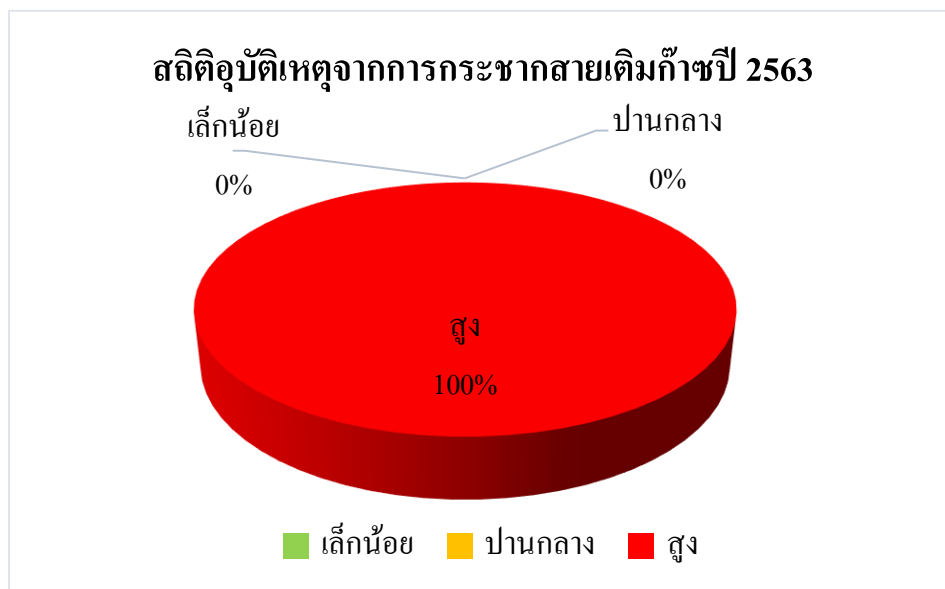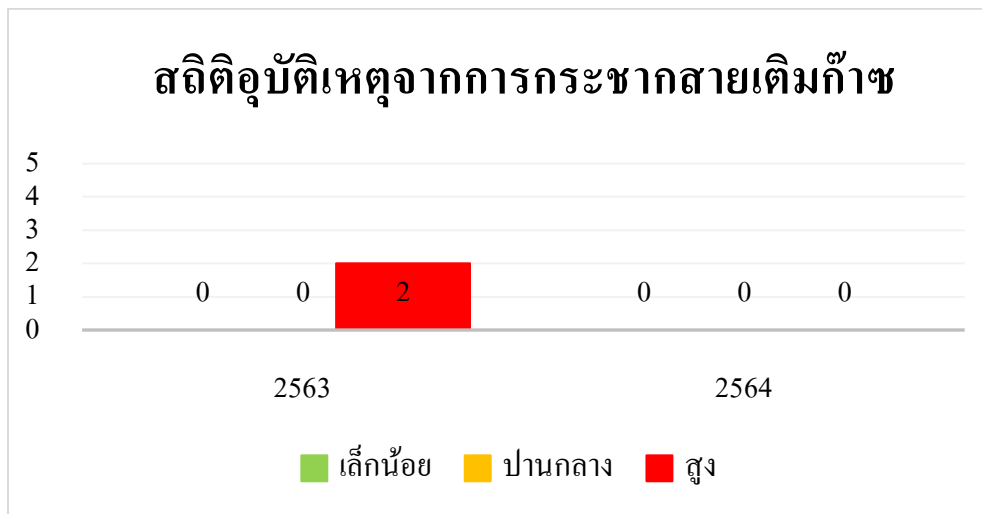



**รายละเอียด** อุบัติเหตุจากการกระชากสายเคเบิลความรุนแรงสูง จำนวน 2 ครั้ง

1. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุจากการกระชากสายเคเบิล NGV ที่สถานีบริการก๊าซ NGV บางนา สาเหตุเกิดจากคนขับรถแท็กซี่ขับรถออกไปโดยที่พนักงานยังไม่ได้ปลดสายเคเบิลออกจากรถ (มีการวางแผนป้ายบังหน้ารถตามกระบวนการทำงาน)

2. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุจากการกระชากสายเคเบิล NGV ที่สถานีบริการก๊าซ NGV บางนา สาเหตุเกิดจากคนขับรถแท็กซี่ขับรถออกไปโดยที่พนักงานยังไม่ได้ปลดสายเคเบิลออกจากรถ (ไม่มีการวางแผนป้ายบังหน้ารถตามกระบวนการทำงาน) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการลงโทษกรณีไม่วางป้ายแล้ว และทบทวนมาตรการให้พนักงานรับทราบอีกครั้ง พร้อมทั้งแผนก SHE สุ่มตรวจกล้องวงจรปิดเป็นระยะ (เบื้องต้นเดือนละครั้ง เริ่มสุ่มตรวจเดือนพฤศจิกายน 2563)

## สรุปอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

ระดับความรุนแรง ของอุบัติเหตุ	ประจำปี	
	2563	2564
เล็กน้อย	2	0
ปานกลาง	0	0
สูง	1	0
รวมแต่ละปี	3	0

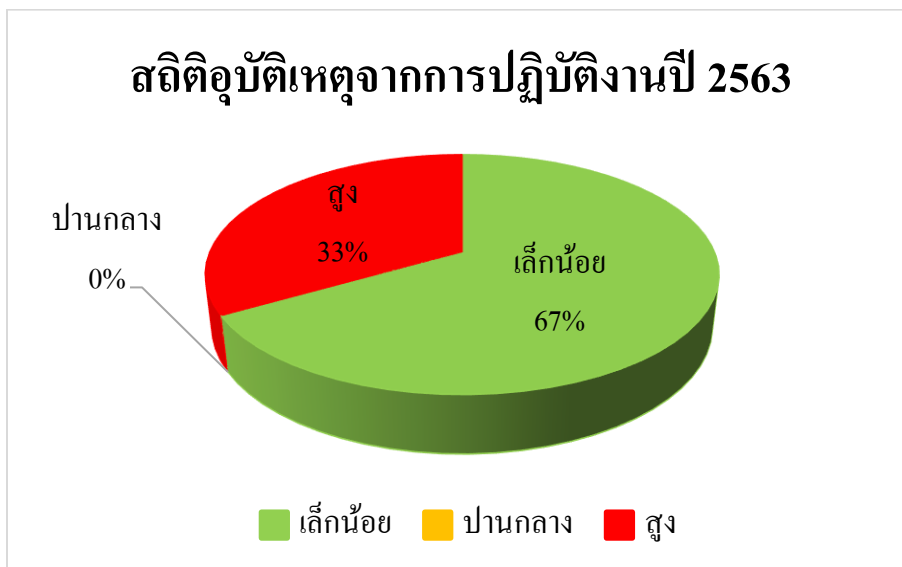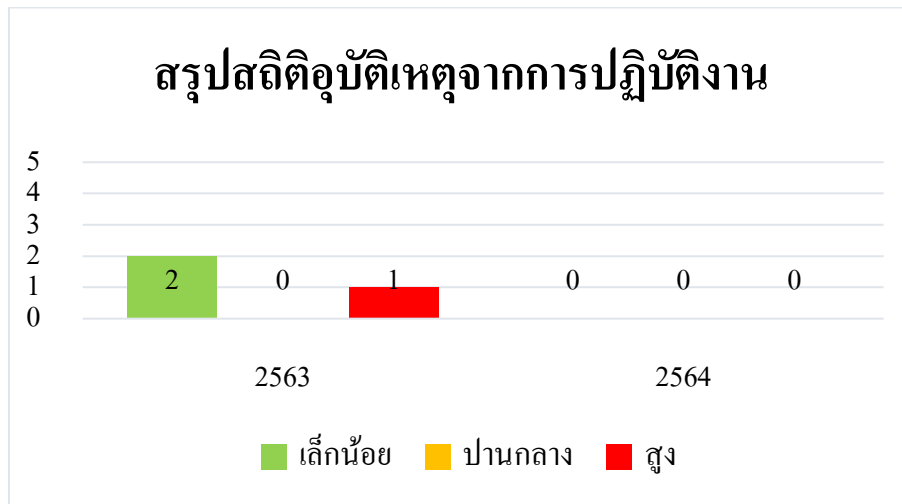

รายละเอียด อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ความรุนแรงสูง จำนวน 1 ครั้ง

1. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายพันธวัช บุญศิลป์ ประสบอุบัติเหตุ Valve หล่นทับนิ้วมือ ขณะทำการซ่อมเครื่อง Compressor ของสถานีบริการ NGV พรรณี เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จ.ปทุมธานี ทำให้ได้รับบาดเจ็บ (กระดูกนิ้วก้อยข้างขวาแตก) หยุดงานตามใบรับรองแพทย์ 29 วัน